

Испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «Ремсервис»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 3, кор. 1

Телефон/факс: (495) 504-89-38, e-mail: ilremserv@mail.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB80, действителен до 21.10.2016 г.

Протокол испытаний
№ 306-209-129/Р от 02.12.2014 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения
испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): мед натуральный, марки «КФХ Кудряшова И.В.»
2. Фотоматериалы:

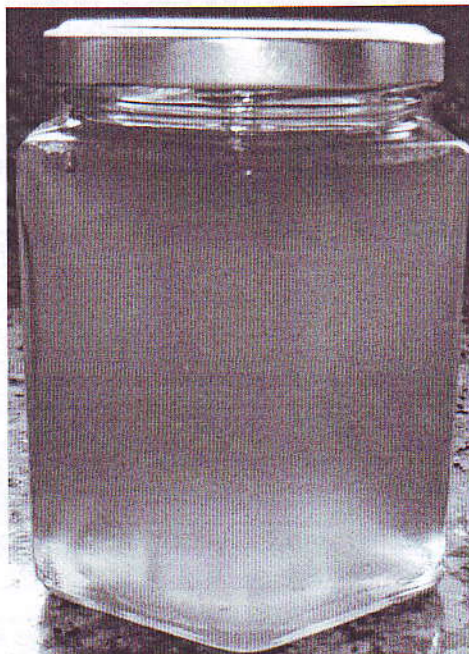


Рис. 1

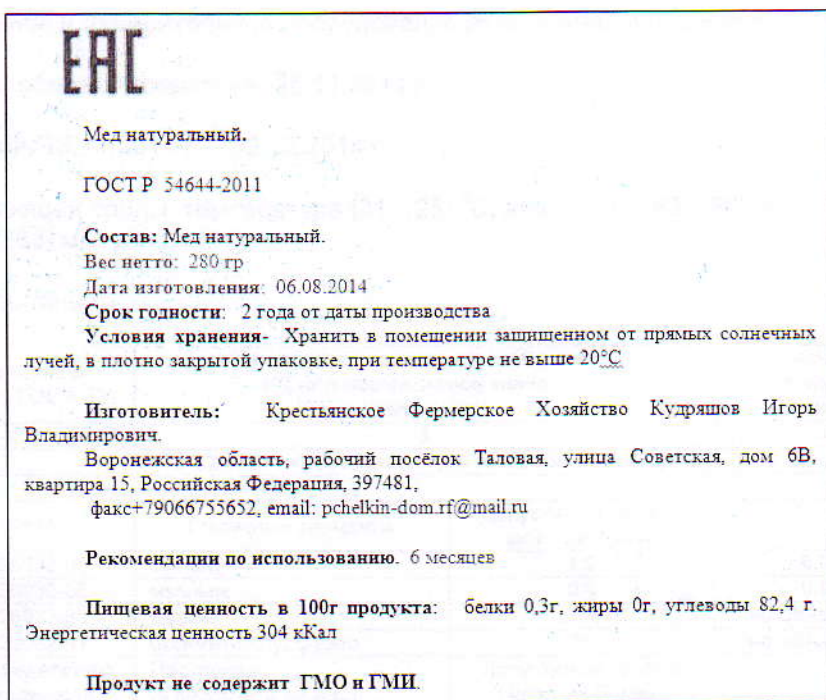


Рис. 2

3. Нормативный документ (НД), по которому изготавливается объект: ГОСТ Р 54644-2011
1. Наименование и адрес изготовителя: Крестьянское Фермерское Хозяйство Кудряшов И.В.: Воронежская область, рабочий посёлок Таловая, улица Советская, дом 6В, квартира 15, Российская Федерация
2. Наименование и адрес заказчика: Крестьянское Фермерское Хозяйство Кудряшов И.В.: Воронежская область, рабочий посёлок Таловая, улица Советская, дом 6В, квартира 15, Российская Федерация

3. Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ГОСТ Р 51322.1-2011
4. Метод (методика) испытаний: в соответствии с ГОСТ 30538-97, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 29032-91, МУ по определению микро количеств пестицидов в продуктах - МЗ СССР Сб. ч. 5-23, 1976-1993, ГОСТ Р 53126-2008, ГОСТ 5833-75, ГОСТ Р 53883-2010, ГОСТ Р 54386-2011, ГОСТ Р 54386-2011, ГОСТ Р 52451-2005
5. Используемое испытательное и измерительное оборудование:

№ п/п	Наименование испытательного и измерительного оборудования
1	Полярограф марки ПУ-1
2	Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919-83
3	Прибор для мембранной фильтрации
4	Редуктор для газопламенной обработки с кислородным манометром
5	Весы лабораторные GR-300
6	Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И4М
7	Линейка чертежная мерительная с ценой деления 1 мм
8	Аквадистилятор электрический аптечный ДЭ-4-02-«ЭМО» тип 2
9	Метеостанция «МЕТЕО-10»
10	Спектроколориметр ТКА-ВД/02
11	Поглотительный прибор с пористой стеклянной пластинкой N 2
12	Центрифуга «ЦПА -1-2»
13	Лупа
14	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ
15	Микроскоп «БИОМЕД-4» ПРЛЮМ

Все испытательное и измерительное оборудование аттестовано и поверено.

6. Дата получения объекта испытаний: 25.11.2014 г.
7. Сроки испытаний: 25.11.2014 г. – 02.12.2014 г.
8. Условия окружающей среды: температура (21...25) °С, влажность (53...55) %, давление (753-763) мм. рт. ст.
9. Результаты испытаний:

Наименование показателя	Нормативный документ ГОСТ, ТУ	Критерий соответствия требованию НД или нормативное значение величины	Значение измеренных величин	Соответствие требованиям
1	2	3	4	5
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»				
Приложение 3				
Гигиенические требования безопасности	ГОСТ 30538-97	Токсичные элементы:	Допустимые уровни мг/кг, не более	
	ГОСТ 26932-86	свинец	1,0	0,004
	ГОСТ 26930-86	мышьяк	0,5	0,001
	ГОСТ 26933-86	кадмий	0,05	не обнаружено
	ГОСТ 29032-91	оксиметилфурфурол	25	не обнаружено
	МУ по определению микро количеств пестицидов в продуктах - МЗ СССР Сб. ч. 5-23, 1976-1993	Пестициды: (в пересчете на жир)	Допустимые уровни мг/кг, не более	
		Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры)	0,005	0,0001
		ДДТ и его метаболиты	0,005	не обнаружено

Наименование характеристики по ГОСТ Р 54644-2011	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях	
1	2	3	4	
п.4 Технические требования				
п.4.1 Характеристики				
п.4.1.4 (табл.2)	ГОСТ Р 53126-2008	Массовая доля воды, %, не более 20	9	Соответствует
	ГОСТ 5833-75	Массовая доля редуцирующих сахаров, %, не менее 65	80	Соответствует
		Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно, %, не менее 60	69	Соответствует
	ГОСТ Р 53883-2010	Массовая доля сахарозы, для цветочного %, не более: 5	2	Соответствует
	ГОСТ Р 54386-2011	Диастазное число, ед. Готе, не менее: 8	0,004	Соответствует
	ГОСТ Р 54386-2011	Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более: 0,1	0,05	Соответствует
	ГОСТ Р 52451-2005	Признаки брожения: не допускаются	Не обнаружено	Соответствует

Маркировка	Нормативный документ на методы испытаний	Критерий соответствия требованию НД или нормативное значение величины	Значение измеренных величин	Соответствие требованиям
1	2	3	4	5
ТР ТС 022/2011 Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»				
Общие требования к маркировке пищевой продукции				
ст.4 п.4.1	ТР ТС 022/2011 ст.4	Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения: - наименование пищевой продукции; - состав пищевой продукции; - количество пищевой продукции; - дату изготовления пищевой продукции; - срок годности пищевой продукции; - условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; - наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции; - рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции; - показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 настоящей статьи: - сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО); - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; - в маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция	Маркировка содержит все необходимые сведения	Соответствует

10. Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, мед натуральный, марки «КФХ Кудряшова И.В.», изготовитель Крестьянское Фермерское Хозяйство Кудряшов И.В.: Воронежская область, рабочий посёлок Таловая, улица Советская, дом 6В, квартира 15, Российская Федерация, соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1-2011 (в т.ч. на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»).

Руководитель ИЛ ООО «Ремсервис»

Курдяев Н.С.

Конец протокола испытаний.